

# **«ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ»**

**объекта социальной инфраструктуры**

**Муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
Петрозаводского городского округа  
«Спортивная школа № 2»**

**г. Петрозаводск**

**2025 г.**



**СОГЛАСОВАНО**

Председатель  
Карельской региональной  
общественной организации  
инвалидов опорников «Петросино»

О.В. Осипова

« 31 » 10. 2025года

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
Муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
Петрозаводского городского округа  
« Спортивная школа № 2»

Ф.А. Мальцев

« 31 » 10. 2025года

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры**

### **1. Общие сведения об объекте**

1.1 Наименование (вид) объекта– здание Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Спортивная школа № 2»

1.2 .Адрес объекта: **185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д.26**

1.3. Сведения о размещении объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Спортивная школа № 2»  
- отдельно стоящее здание – **2 этажа, 465 кв. м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да) **нет**

1.4. Год постройки здания- **1967 г.** капитального ремонта - **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2026 г. -2029 г.** капитального – по мере выделения средств для реализации программы «Доступная среда».

1.6 . Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Спортивная школа № 2»  
(МУ ДО «СШ № 2»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д.26**

### **2 Характеристика деятельности организации на объекте (обслуживание населения)**

2.1.Сфера деятельности – **дополнительное образование детей и взрослых**

2.2 Виды оказываемых услуг – **шахматы, шашки**

2.3.Форма оказания услуг - **бесплатная, платная**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все категории**

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - **все категории** (инвалиды колясочники – индивидуальная форма обслуживания)

2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность человек - **100 чел./ в день;**

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида ( да, нет) - **нет**

Дополнительная информация - сайт [sport-sch2.profdedu.ru](http://sport-sch2.profdedu.ru)

(дата, наименование сайта, портала)



### 3. Состояние доступности

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка: )  
**остановка «Макси»**— троллейбус № 1,5,7 остановка ТЦ «Макси»; маршрутное такси №12,26, 5,17,18

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – ( да, нет)- **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -**150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, (нет) - да*)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная -нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути:(подъём в гору)- **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске:- **не**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                                                     |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | Б                                                                   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|               |                                                              |                                                                             | № на<br>плане | №<br>фото |
| 1.            | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                              |               | 2         |
| 2.            | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (О, Г, У)                                                              |               | 4         |
| 3.            | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                              |               | 20        |
| 4.            | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                                              |               | 8         |
| 5.            | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, Г, У)                                                              |               | 12        |
| 6.            | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                              |               | 0         |
| 7.            | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (О, Г, У)                                                              |               | 12        |



\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

### 3.4.1 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |
| 2.   | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |
| 3.   | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |
| 4.   | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |
| 5.   | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |
| 6.   | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |
| 7.   | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5.Управленческое решение:

#### 3.5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта   | Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.    | Территория, прилегающая к участку                 | ТР                                             |
| 2.    | Вход (входы)                                      | ТР                                             |
| 3.    | Путь (пути) передвижения внутри объекта           | ТР                                             |
| 4.    | Зона целевого назначения                          | ТР                                             |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                 | Рек.                                           |
| 6.    | Система информации на объекте                     | ТР                                             |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг.<br>индивидуальное решение                 |

- Указывается один из видов работы в соответствии с классификатором:

**ТР** - текущий ремонт

**ПСД** - подготовка проектно-сметной документации

**Стр** - строительство

**КР** - капитальный ремонт

**Рек** - реконструкция

**Орг** - организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

3.5.2. Период проведения работ - с **2026 по 2029** года в рамках государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия».

3.5.3. Ожидаемые результаты (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **ДП-В**

3.5.4. Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) -



\*\* указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступен полностью избирательно( указать каким категориям инвалидов); ДЧ-В-доступен частично всем; ДЧ-И -доступен частично избирательно( указать каким категориям инвалидов); ДУ-доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ – И ( О,Г, У)

#### 4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К,С,О)                                                            |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И( К, О, С, Г,У)                                                     |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И ( К,О,С Г,У )<br>( колясочники -альтернативная форма обслуживания) |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О,С, Г,У)<br>( колясочники -альтернативная форма обслуживания) |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И ( О,С Г, У)                                                        |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ДЧ-И (К,О, С, Г,У)                                                      |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (К,О, С)<br>( альтернативная форма обслуживания)                   |
| 8.             | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Нуждаются в текущем ремонте                                             |

##### 4.2 Заключение о доступности для инвалидов объекта

| Степень доступности объекта                   | Фактическая доступность для инвалидов |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
|                                               | К                                     | О | С | Г | У |
| Объект полностью доступен                     |                                       |   |   |   | + |
| Объект частично требуется частичная адаптация |                                       | + |   | + |   |
| Объект не доступен, требуется адаптация       | +                                     |   | + |   |   |

\*Доступный элемент отметить знаком (+)

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Все зоны и участки</b> | текущий ремонт |
|---------------------------|----------------|

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.3. Период проведения работ: 2026-2029 год (план проведения ремонтных работ в рамках ПФХД)

в рамках исполнения государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия"

(указывается наименование документа: программы, плана)



4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование:

**с Администрацией Петрозаводского городского округа  
с Общественными организациями инвалидов**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

### **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры**

#### **5. Особые отметки**

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Результаты обследования:

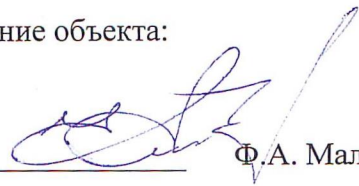
- |                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Территории, прилегающей к зданию (участок)                                           | 2 ф на 9 л.   |
| 2. Входа (входов) в здание                                                              | 4 ф на 5 л.   |
| 3. Путь (путей) движения внутри здания                                                  | 20ф на 21 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                                                     | 8 ф на 13 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                                                    | 15ф на 8 л.   |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                                              | 0 ф на 2 л.   |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте _____                                             | 58 ф на 58 л. |
| 8. Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.                                       |               |
| 9. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на _____ л |               |



Лица, проводившие обследование объекта:

Председатель комиссии

Директор МУ ДО «СШ №2»



Ф.А. Мальцев

Члены комиссии:

Заместитель директора по

Административно-хозяйственной части



Е.Ю. Мульдт


Заместитель директора по

Учебно-воспитательной работе



Л.В. Ведягина

Секретарь



Е.Ю. Мамыкина


Эксперт системы добровольной сертификации

«Мир доступный для всех»

в области создания и обеспечения

безбарьерной среды для людей

с инвалидностью и МНГ



О.В. Осипова

## Приложение 1

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета организации  
Карельской региональной  
общественной организации  
инвалидов-опорников  
«ПЕТРОСИНО»

О.В. Оейлов

2025 г.



« 31 »

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
Муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного  
образования Петрозаводского

городского округа

«Спортивная школа № 2»

Ф.А. Мальцев



« 31 » 2025 г.

### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта— здание Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Спортивная школа № 2»

1.2 Адрес объекта: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д.26

1.3. Сведения о размещении объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Спортивная школа № 2»

- отдельно стоящее здание — 2 этажа, 465 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да) нет

1.4. Год постройки здания- 1967 г. капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026 г. -2029 г. капитального — по мере выделения средств для реализации программы «Доступная среда».

1.6 . Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Спортивная школа № 2» (МУ ДО «СШ № 2»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д.26

#### 2 Характеристика деятельности организации на объекте (обслуживание населения)

2.1.Сфера деятельности — дополнительное образование детей и взрослых

2.2 Виды оказываемых услуг — шахматы, шашки

2.3.Форма оказания услуг - бесплатная, платная

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - **все категории** (инвалиды колясочники – индивидуальная форма обслуживания)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность человек - **100 чел./ в день;**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет) - **нет**  
Дополнительная информация - сайт [sport-sch2.profi.edu.ru](http://sport-sch2.profi.edu.ru)  
(дата, наименование сайта, портала)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка:

**остановка «Макси»** – троллейбус № 1,5,7 остановка ТЦ «Макси»; маршрутное такси №12,26,5,17,18  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – (да, нет)- **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, (нет)) - **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* - **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (подъём в гору)- **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске:- **нет**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                                                     |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2.        | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3.        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4.        | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5.        | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6.        | с нарушениями умственного развития          | Б                                                                   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|               |                                                              |                                                                       | № на плане | № фото |
| 1.            | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И ( О,Г,У)                                                         |            | 2      |
| 2.            | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |            | 4      |
| 3.            | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |            | 20     |
| 4.            | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |            | 8      |
| 5.            | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |            | 12     |
| 6.            | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И ( О, У)                                                          |            | 0      |
| 7.            | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |            | 12     |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К, О, С)                                                    |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И ( К, О, С)                                                   |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (К, О, С)<br>( колясочки -альтернативная форма обслуживания) |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О ,С, Г)                                                    |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И ( О, С)                                                      |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ДЧ-И (О,С,Г, )                                                    |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И ( К,О, С)<br>(альтернативная форма обслуживания)             |
| 8.             | Все зоны и участки                                           | Нуждаются в текущем ремонте                                       |



\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **-2026-2029** г. г. в рамках исполнения государственной программы мероприятия Российской Федерации «Доступная среда» в Республике Карелия по мере финансирования в рамках исполнения Плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации изменение состояние доступности **ДЧ-И** (доступно частично избирательно) на **ДП-В** (доступно полностью всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на заседании Совета по делам инвалидов при Главе Республики Карелия **-нет**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - **да**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации-**да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)-**да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **да**

4.4.6. другое – требуется согласование с **Администрация Петрозаводского городского округа:**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **Паспорт доступности** (лояльности) объекта социальной инфраструктуры « 31 » **10.2025** г.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия **-да**

## 5. Особые отметки

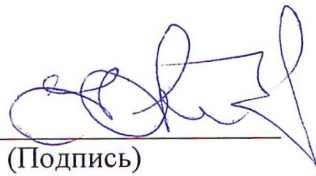
## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к зданию (участок)                                | 14 ф. на 9 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                                                   | 4 ф. на 5 л.   |
| 3. Путь (путей) движения внутри здания                                       | 20ф. на 21 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                                          | 8 ф. на 13 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                                         | 12ф. на 8 л.   |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                                   | 0 ф. на 2 л.   |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте                                        | 58 ф. на 58 л. |
| 8. Поэтажные планы, паспорт БТИ _____                                        | на л.          |
| 9. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) |                |

Руководитель рабочей группы:

Председатель комиссии  
Директор МУ ДО «СШ № 2» Ф.А. Мальцев  
(Должность, Ф.И.О.)


  
(Подпись)

« Члены комиссии:

1. Заместитель директора  
по Административно-хозяйственной части МУ ДО "СШ № 2" - Е.Ю. Мульдт   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

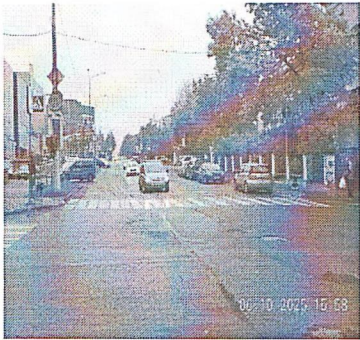
2. Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе МУ ДО "СШ № 2" - Л.В. Ведягина   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

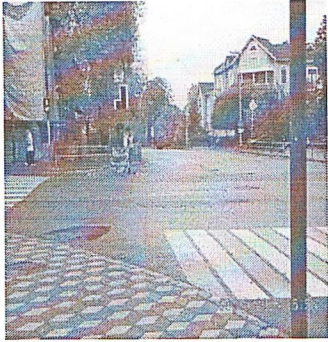
3. Секретарь МУ ДО «СШ № 2» - Е.Ю. Мамыкина   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

4. Эксперт системы добровольной сертификации  
«Мир доступный для всех»  
в области создания и обеспечения  
безбарьерной среды для людей  
с инвалидностью и МНГ - О.В. Осипова   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента                                                                 |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    | есть/ нет                                                                        | № на плане | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0   | Путь следования к МУ ДО «СП № 2» по ул. Красная    | СНиП 59.1330. 2020. П5.4<br><br>ГОСТ Р 5289. 2019.<br><br>ГОСТ Р ИСО 23600 2013. |            |  <p>Перекресток регулируемый.</p> <p>На перекрестке улиц Красная и Дзержинского установлен светофор со звуковым таймером.</p> <p>Отсутствует предупредительная тактильная плитка перед началом перехода.</p> | К,О,С,Г,У                        | <p>Переход оборудован светофором со звуковым таймером, что дает возможность беспрепятственно перейти улицу МГН.</p> <p>Установить тактильную плитку перед началом перехода.</p> <p>Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной пешеходным переходам и т. д. следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Тактильные наземные указатели являются пассивными техническими средствами для инвалидов по зрению.</p> |

|     |                                                      |                                                                               |                                                                                     |                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Пешеходный переход на ул. Красная.                   | СНиП 59.1330.2020. П5.1 П5.4<br><br>ГОСТ Р 5289.2019<br><br>ГОСТ Р 52875 2018 |    | Отсутствуют тактильные наземные указатели.                  | К,О,С,Г,У | <p>Переход оборудован светофором со звуковым таймером, что дает возможность беспрепятственно перейти улицу МГН.</p> <p>Тактильные наземные указатели являются техническими средствами для инвалидов по зрению.</p> <p>Следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.</p> |
| 1.2 | Путь следования к МУ ДО «СШ № 2» по ул. Дзержинского | СНиП 59.1330.2020г. П.5.1 П5.4                                                |  | Отсутствует система навигации на пути следования к «СШ №2». | К,О,С,Г,У | <p>Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3 | Перекресток ул. Красная и ул. Дзержинского           | СНиП 59.1330.2020г. П5.1                                                      |                                                                                     |                                                             | К,О,С,Г,У | <p>Следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей или изменением</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

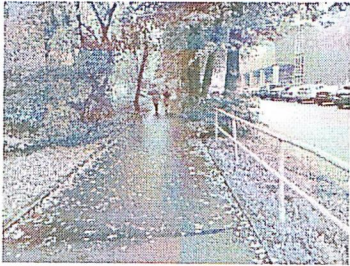


|     |                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               | <p>П5.4<br/>ГОСТ Р<br/>5289.<br/>2019</p> <p>ГОСТ Р<br/>52875<br/>2018</p>                                                     |  <p>Отсутствуют тактильные наземные указатели.</p> <p>Отсутствует навигация пути движения к спортивной школе.</p>                                                                                             |                       | <p>фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.</p> <p>Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной пешеходным переходам и т. д. следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.</p> |
| 1.4 | <p>Перекресток<br/>ул. Красная и<br/>ул.<br/>Дзержинского</p> | <p>СНиП<br/>59.<br/>13330.<br/>2020.</p> <p>П.5.1<br/>П.5.4<br/>ГОСТ Р<br/>5289.<br/>2019</p> <p>ГОСТ Р<br/>52875<br/>2018</p> |  <p>На пути следования пешеходный бордюр отсутствует, что соответствует требованию МГН.</p> <p>Отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели или изменение фактуры поверхности пешеходного пути.</p> | <p>К,О,С,Г,<br/>У</p> | <p>Перед пересечением пешеходных путей с транспортным потоком должны предусматриваться тактильно-контрастные наземные указатели или изменение фактуры поверхности пешеходного пути.</p> <p>Перед пешеходным переходом и в других местах, где прерывается пешеходная зона, высота бордюрного</p>                                                                              |

|     |                                                                   |                                                                           |  |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                           |  |                                                                                                                                                                          |            | камня должна быть не более 0,015м.                                                                                                                                       |
| 1.5 | Переход с тротуара ул. Дзержинского                               | СНиП 59.13330.2020. П 5.1 П.5.4 ГОСТ Р 5289.2019<br><br>ГОСТ Р 52875 2018 |  |  <p>На тротуаре отсутствует тактильно - направляющая плитка к пешеходному переходу.</p> | К,О,С,Г, У | Перед пересечением пешеходных путей с транспортными средствами предусмотреть тактильно-контрастные наземные указатели с изменением фактуры поверхности пешеходного пути. |
| 1.6 | Автомобильная дорога по ул. Дзержинского пересекающая ул. Красная | СНиП 59.13330.2020. П.5.1<br><br>ГОСТ Р 59812-2021г.                      |  |  <p>Дорога с интенсивным движением транспорта по ул. Дзержинского</p>                  | К,О,С,Г, У | Переход оборудован светофором со звуковым таймером, что дает возможность беспрепятственно перейти улицу МГН.                                                             |
| 1.7 | Путь следования к МУ ДО «СШ № 2» с пр. Ленина                     | СНиП 59.13330.2020. П.5.1 ГОСТ Р 59812-2021                               |  |  <p>Остановка на пр. Ленина</p>                                                       |            |                                                                                                                                                                          |



|     |                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8 | Перекресток ул. Дзержинского и пр. Ленина        | <p>СНиП 59.13330.2020. П.5.1</p> <p>ГОСТ Р 59812-2021г</p> |  <p>На пути следования пешеходный бордюр отсутствует и не является препятствием для перехода через проезжую часть МГН.</p> <p>На перекрестке улицы Дзержинского и пр. Леина установлен светофор со звуковым таймером. Отсутствует предупредительная тактильная плитка перед началом перехода.</p> | К,О,С,Г, У | <p>Установить предупредительную тактильную плитку перед началом перехода.</p> <p>Переход оборудован светофором со звуковым таймером, что дает возможность беспрепятственно перейти улицу МГН.</p> |
| 1.9 | Пешеходный переход пр. Ленина и ул. Дзержинского | <p>СНиП 59.13330.2020. П.5.1</p> <p>ГОСТ Р 59812-2021г</p> |  <p>На пути следования пешеходный бордюр отсутствует и не является препятствием для перехода через проезжую часть МГН.</p> <p>На перекрестке улицы Дзержинского и пр. Леина установлен светофор со</p>                                                                                          | К,О,С,Г, У | <p>Установить предупредительную тактильную плитку перед началом перехода.</p> <p>Переход оборудован светофором со звуковым таймером, что дает возможность беспрепятственно перейти улицу МГН.</p> |

|      |                                                                                                     |                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                     |                                                    |  | звуковым таймером.<br><br>Отсутствует предупредительная тактильная плитка перед началом перехода.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                   |
| 1.10 | Пешеходный переход<br>пр. Ленина и ул.<br>Дзержинского                                              | СНиП 59.13330.2020. П.5.1<br><br>ГОСТ Р 59812-2021 |  |  <p>На пути следования пешеходный бордюр отсутствует и не является препятствием для перехода через проезжую часть МГН.</p> <p>На перекрестке улицы Дзержинского и пр. Леина установлен светофор со звуковым таймером.</p> <p>Отсутствует предупредительная тактильная плитка перед началом перехода.</p> | К,О,С,Г,<br>У | <p>Установить предупредительную тактильную плитку перед началом перехода.</p> <p>Переход оборудован светофором со звуковым таймером, что дает возможность беспрепятственно перейти улицу МГН.</p> |
| 1.11 | Путь следования к МУ ДО «СШ № 2». Пешеходная аллея по ул. Дзержинского, ведущая к спортивной школе. | СНиП 59.13330.2020. П5.1                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <p>Соответствует требованию МГН.</p> <p>Установить навигацию пути движения к спортивной школе.</p>                                                                                                |



|      |                           |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                           |                                               |  | <p>Пешеходная дорожка имеет двухсторонние бордюры , что является направляющим ориентиром для незрячих.</p> <p>Отсутствует навигация пути движения к спортивной школе - ориентирование в пространстве.</p>                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.12 | Территория МУ ДО «СШ № 2» | СНиП 59.13330.2020. П. 5.1                    |  |  <p>На пути движения к центральному входу в здание школы установлены полусферы, которые являются препятствием для незрячих.</p>                       | К,С   | <p>Установить тактильные предупреждающие тактильные плитки перед препятствиями.</p> <p>Для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей.</p> |
| 1.13 | Территория МУ ДО «СШ № 2» | СНиП 59.13330.2020. П.5.1<br><br>ГОСТ Р 52875 |  |  <p>Асфальтное покрытие без выбоин и частичных разрушений, что соответствует требованию.</p> <p>Высота бордюра клумбы- 0,17м, что соответствует</p> | К,О,С | <p>Для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам, клумбам и другим препятствиям), следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей.</p>                  |

требованию МГН.

На пути движения:

-установлена клумба, что является препятствием для незрячих и слабовидящих.

**Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно -<br>функциональн й<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Прило ение | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОС |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                      | № на плане |                                                                                        |



|                                                  |      |  |                                                  |
|--------------------------------------------------|------|--|--------------------------------------------------|
| Территория,<br>прилегающая к<br>зданию (участок) | ДЧ-И |  | Текущий ремонт,<br>индивидуальное<br>решение ТСР |
|--------------------------------------------------|------|--|--------------------------------------------------|

\* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** все выявленные нарушения и замечания могут быть устранены в ходе текущего ремонта, индивидуального решения с ТСР:

-Провести работы по обеспечению безопасности инвалидов при приближении их к зонам повышенной опасности и пешеходным переходам и т.д.

-Для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам, клумбам и другим препятствиям), следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей. Установить тактильные предупреждающие тактильные плитки перед препятствиями.

- Установить навигацию пути движения к спортивной школе.

- Установить предупредительную тактильную плитку перед началом перехода.

-Перед пересечением пешеходных путей с транспортными средствами предусмотреть тактильно-контрастные наземные указатели с изменением фактуры поверхности пешеходного пути.

## 2. Входа (входов) в здание

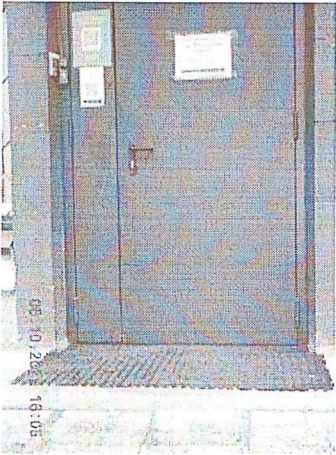
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента          |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | Работы по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет                  | № на плане | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Значимо для инвалида (категории) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.0   | Входная зона к центральному входу МУ ДО «СШ № 2»   | СНиП 59.13330.2020. П 5.1 |            |  <p>Пешеходное плиточное покрытие ровное без выбоин и ям, что соответствует требованию МГН.</p> <p>Высота бордюра клумбы-0,17м, что соответствует требованию МГН.</p> <p>На пути движения:<br/>-установлена клумба, что является препятствием для незрячих и слабовидящих.</p> |                                  | <p>Пешеходное плиточное покрытие соответствует требованию.</p> <p>Для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам, клумбам и другим препятствиям), следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей.</p> |



|     |               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Вход в здание | <p>СНиП 59.13330.2020.</p> <p>П 5.1<br/>П 6.1<br/>П 6.2</p> <p>ГОСТ Р 52875-2018</p> |  <p>Ширина лестничного марша-8 м200см<br/>Высота ступеней соответствует нормативу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- 0,07 м</li> <li>2- 0,15 м</li> <li>3- 0,14 м</li> <li>4- 0,13 м</li> </ul> <p>Ширина проступи-0,35 м соответствует СНиП.</p> <p>Левосторонние и правосторонние перила не соответствуют нормативу.</p> <p>Отсутствуют центральные перила, разделяющие ширину лестничного марша.</p> <p>Перед центральным входом отсутствуют предупредительные тактильно-контрастные наземные указатели.</p> | <p>Параметры лестничного марша соответствуют требованию.</p> <p>Нанести тактильно-контрастные наземные указатели перед началом марша.</p> <p>Для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути.</p> <p>Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,30 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней – 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м).</p> <p>Провести реконструкцию лестничных перил с правой и левой стороны.<br/>Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части</p> |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные и противоскользящие полосы.</p> <p>Отсутствует пандус для МНГ.</p> | <p>поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м.</p> <p>Форма завершающих частей поручней должна быть травмо-безопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т. п.</p> <p>Учитывая длину лестничного марша 8,20 м необходимо установить дополнительно нормативные центральные двухсторонние разделительные поручни.</p> <p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.</p> <p>Установить нормативный пандус в соответствии СНиП</p> <p>У внешних лестниц для подъема МГН следует предусматривать:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|     |                               |                                                                                                            |  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               |                                                                                                            |  |                                                                                     | <p>пандусы при перепаде высот от 0,14 м до 6,0 м;</p> <p>Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов – дополнительно на высоте 0,7 м. Верхний и нижний края поручней пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика).</p> <p>Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается.</p> |
| 2.2 | Входная площадка перед дверью | <p>СНиП 59.13330.2020.</p> <p>П 6.1</p> <p>П 6.5</p> <p>ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>ГОСТ Р 59812-2021 г.</p> |  |  | <p>Дверной проем в пределах нормы, соответствует требованию.</p> <p>Устройство самозакрывания соответствует требованию<br/>СНиП 59.13330.2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Входная площадка:<br/> высота ступеньки- 0,7 м<br/> длина- 2,10 м<br/> ширина-0,86 м<br/> Ширина дверного проёма-<br/> 0,1,16 м в пределах нормы.</p> <p>Дверной доводчик<br/> обеспечивает время задержки<br/> и начала закрывания – 8<br/> секунд, что соответствует<br/> требованию.</p> <p>Перед входной дверью на<br/> входной площадке<br/> отсутствует тактильная<br/> предупредительная плитка</p> <p>Кнопка вызова<br/> расположена на высоте<br/> 1,50 м, что не<br/> соответствует требованию.</p> <p>Отсутствует<br/> информационная табличка об<br/> объекте с дублирующей<br/> информацией шрифтом<br/> Брайля.<br/> о функционале помещения.</p> |  | <p>Установить<br/> на проступи входной<br/> площадки<br/> контрастную полосу,<br/> как правило, желтого<br/> цвета.</p> <p>Установить кнопку<br/> вызова персонала,<br/> которой могут<br/> воспользоваться<br/> инвалиды следует<br/> размещать<br/> на высоте 0,80–1,0 м от<br/> уровня пола<br/> ( допускается от<br/> 0,85 м-1,1 м)</p> <p>Кнопки следует установ<br/> ливать на высоте от 0,8<br/> (по нижней границе) до<br/> 1,1 м (по верхней<br/> границе).</p> <p>Перед входом в<br/> здание установить<br/> информационную<br/> табличку об объекте<br/> с дублирующей<br/> информацией<br/> шрифтом Брайля с<br/> указание<br/> наименования<br/> учреждения, времени<br/> оказания услуг,<br/> которая крепиться на<br/> высоте от 1,3 до 1,4 м<br/> и размещается рядом с<br/> дверью со стороны<br/> дверной ручки.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

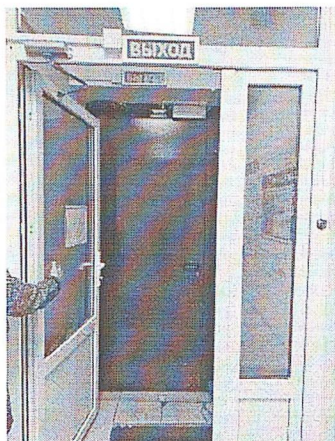


2.3 Входной тамбур

СНиП  
59.  
13330.  
2020.  
П 6.1.  
П.6.5.

ГОСТ  
Р  
52875-  
2018.

ГОСТ  
Р  
59812-  
2021 г.



Параметры тамбура:  
ширина тамбура-1,33м  
длина тамбура- 1,20 м  
Дверь распашная  
ширина дверного проема-  
1,20м, что соответствует  
требованию.

Дверной доводчик  
обеспечивает время задержки  
и начала закрывания – 8  
секунд.

На прозрачных полотнах  
дверей отсутствует яркая  
контрастная маркировка.

Устройство  
самозакрывания  
соответствует  
требованию  
СНиП .

Нанести на прозрачные  
полотна дверей яркую  
контрастную  
маркировку в форме  
круга или  
прямоугольника  
высотой не менее 0,1 м  
и шириной не менее 0,2  
м или в форме круга на  
высоте 0,9–1,0 м или  
1,3–1,4 м.

Маркировка должна  
быть нанесена с  
обеих сторон  
дверного полотна.

### Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зон | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | П и л о ж е и е | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4. Акта<br>обследования ОСИ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                      | № на план       |                                                                                        |
| Вход (входы) в<br>здание                             | ДЧ-И (Г,У)                                                           |                 | Текущие ремонты,<br>индивидуальное<br>решение с ТСП                                    |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** все выявленные нарушения и замечания могут быть устранены в ходе текущего ремонта, индивидуального решения с ТСП

- Нанести тактильно-контрастные наземные указатели.
- Провести реконструкцию лестничных перил с правой и левой стороны.
- Учитывая длину лестничного марша 8,20 м необходимо установить дополнительно нормативные центральные двухсторонние разделительные поручни.
- Установить на проступи входной площадки контрастную полосу, как правило, желтого цвета.
- Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. о функционале помещения.
- Нанести на прозрачное полотно яркую контрастную маркировку в форме круга с внутренней стороны.
- Установить нормативную кнопку вызова в соответствии СНИП 59.13330.2020 г.
- Установить нормативный пандус в соответствии СНИП 59.13330.2020 г.



### 3. Пути (путей) движения

#### внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента                                                            |          | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Работы по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет                                                                    | на плане | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Значимо для инвалида (категория) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.0   | Вестибюль.<br>Гардероб.<br>«Зона оказания услуг»   | СНиП 59.1333 0.2020<br><br>П 6.1<br>П.6.2<br>П 6.5<br><br>ГОСТ Р 52875-2018 |          |  <p>Ширина лестничной площадки- 2,23 м<br/>Длина- 1,42 м.<br/>Высота ступеней:<br/>1-я-0,14 м<br/>2-я-0,12 м<br/>3-я-0,12м<br/>Ширина проступи-0,32 м;<br/>0,37 м<br/>Дверной проем 0,84 м, что соответствует требованию МГН.<br/>Ширина лестничной площадки : длина 2,33м, ширина 1,42 м.<br/>Параметры лестницы соответствуют требованию СНиП.<br/><br/>На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая</p> | К.О,С,Г, У                       | <p>Следует обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения.</p> <p>Нанести на прозрачные полотна дверей яркую контрастную маркировку в форме круга или прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга на высоте 0,9–1,0 м или 1,3–1,4 м.</p> <p>Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>контрастная маркировка.</p> <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные и противоскользящие полосы.</p> <p>Отсутствуют напольные тактильные направляющие.</p> <p>Отсутствует мнемосхема плана помещения.</p> <p>Отсутствует для обеспечения безопасного движения незрячего человека, идентификация места расположения мнемосхемы.</p> <p>.</p> |  | <p>Установить на проступи ступеней площадки контрастную полосу, как правило, желтого цвета.</p> <p>Нанести на половом покрытии напольные тактильные направляющие. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входам, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели.</p> <p>Разработать и установить мнемосхему. Мнемосхема представляет собой тактильный план помещения с применением системы Брайля и тифлокнопок (звуковых). Данную мнемосхему необходимо располагать под углом 30-45 градусов от вертикальной плоскости на высоте, доступной для использования инвалидами-колясочниками, незрячих и инвалидами</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

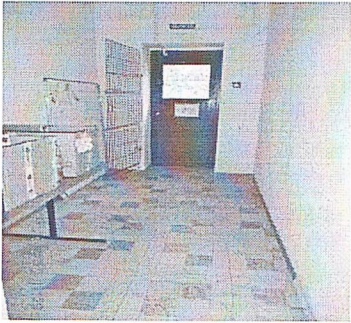


|     |                                                           |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                           |                       | <p>других категорий.</p> <p>Разместить мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа.</p>                                                                                                                                                                                           |
| 3.1 | <p>Вестибюль.<br/>Гардероб.<br/>«Зона оказания услуг»</p> | <p>СНиП 59.1333 0.2020</p> <p>П 6.2<br/>П 8.5<br/>П 8.7</p>           |  |  <p>Высота стойки 1,0 м, что не соответствует требованию МГН.</p> <p>Отсутствует индукционная петля.</p> | <p>К,О,С,Г,<br/>У</p> | <p>Провести частичную реконструкцию стойки согласно требованию МГН.</p> <p>Поверхность мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола.</p> <p>Оборудовать системой усиления звука индукционной петлей для лиц с нарушением слуха.</p> |
| 3.2 | <p>Приёмная</p>                                           | <p>СНиП 59.1333 0.2020</p> <p>П 6.2<br/>П 6.5</p> <p>ГОСТ Р 52875</p> |  |  <p>Отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.</p>       | <p>К,О,С,Г,<br/>У</p> | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки. Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.</p>                          |

|     |                                            |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                            |  | о функционале помещения.<br><br>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Контрастный цвет двери по отношению к цвету стены должен составлять не менее 70%.                                                                                                                                                               |
| 3.3 | Пожарный выход с первого этажа ( №1)       | СНиП 59. 13330. 2020 П.6.2 |  |  <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.</p> <p>Дверной блок эвакуационного выхода шириной 1,10 м.</p> <p>Здание оборудовано системой средств информации и сигнализации об опасности.<br/>Нанесены настенные указатели движения к пожарным выходам., что соответствует требованию МЧС</p> | О,С,Г,У | <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.</p> <p>Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений следует принимать не менее 1,2 м:</p>                                                         |
| 3.4 | Тамбур пожарного выхода первого этажа (№1) | СНиП 59. 13330. 2020 П 6.2 |  |  <p>Пожарный выход №1<br/>Ширина тамбура -1,85 м</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | О,С,Г,У | <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.</p> <p>Полотно двери на путях эвакуации должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет</p> |



|     |                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               |                                               | <p>Длина тамбура- 2,65 м<br/>Ширина дверей-0,86 м<br/>Параметры тамбура соответствует требованию.</p> <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.</p>                                                                  |         | <p>обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.5 | Пожарный выход на улицу (№ 1) | <p>СНиП 59.13330.2020<br/>П 5.1<br/>П 6.2</p> |  <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные и противоскользящие полосы.</p> <p>Лестничные перила не соответствуют требованию.</p> | О,С,Г,У | <p>На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.</p> <p>Провести реконструкцию лестничных перил.</p> <p>Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей</p> |

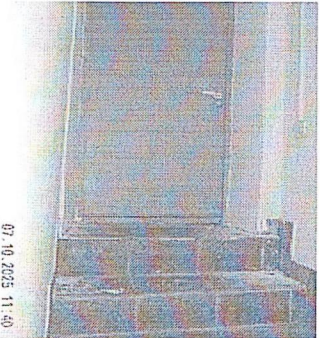
|     |                                                         |                                                                   |  |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         |                                                                   |  |                                                                                                                                                                                             |         | на 0,3 м.<br>Форма завершающих частей поручней должна быть травмо-безопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т. п.                                      |
| 3.5 | Коридор 2-го этажа ведущий в зону пожарного выхода (№2) | СНиП 59.13330.2020 П 6.2<br><br>Приказ МЧС РФ от 19.03.2020 № 194 |  |  <p>Коридор, ведущий к пожарному выходу.</p>                                                               | О,С,Г,У | Установлены информационные знаки пожарного выхода для ориентировки в пространстве на стене (стрелки) в здании.                                                                        |
| 3.6 | Пожарный выход со второго этажа (№2)                    | СНиП 59.13330.2020 П 6.2<br><br>Приказ МЧС РФ от 19.03.2020 № 194 |  |  <p>Пожарный выход во двор.<br/>Дверь шириной 0,90 м<br/>Коридор:<br/>длина- 3,50 м<br/>ширина-1,80м</p> | О,С,Г,У | Ширина эвакуационного выхода (дверей) из помещения в пределах нормы.<br><br>Полотно двери обеспечивает контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены, что соответствует СНиП. |



|     |                                                               |                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                                                                     |  | Полотно двери на пути эвакуации имеет контрастный цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности соответствует применению.                                                         |         | Полотно двери на путях эвакуации должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены.          |
| 3.7 | Пожарный выход со второго этажа (№ 2)                         | СНиП 59.13330 2020. П 6.2<br><br>Приказ МЧС РФ от 19.03. 2020 № 194 |  |  <p>Ширина дверей 1,20 м.<br/>Параметры площадки 1,20 м x 1,00 м</p>                                         | О,С,Г,У | Ширина эвакуационного выхода (дверей) из помещения соответствует требованию-1,20 м.                                                                                                                                                   |
| 3.8 | Лестничный марш с эвакуационного выхода со второго этажа (№2) | СНиП 59.13330 2020 П 6.2<br><br>Приказ МЧС РФ от 19.03. 2020 № 194  |  |  <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные и противоскользящие полосы.</p> | О,С,Г,У | На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или фотолюминесцентные противоскользящие полосы в |

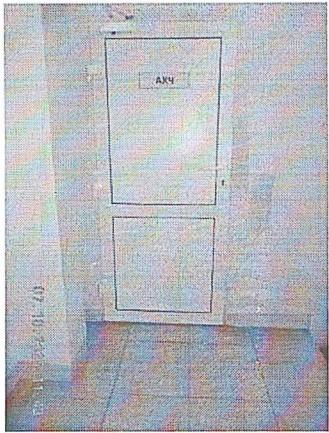
|      |                                                                     |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                     |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | соответствии с требованиями как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.                                                                              |
| 3.9  | Лестничный марш с эвакуационного выхода (№2)                        | СНиП 59.13330 2020 П 6.1<br><br>Приказ МЧС РФ от 19.03. 2020 № 194 |  |  <p>Перед последней ступенью установлена площадка, которая создает препятствие (опасность) при спуске по лестнице.</p> <p>Расстояние от ступени до площадки- 0,57 м, что создает препятствие при завершения спуска с лестницы .</p> | О,С,Г,У | Провести ремонтные строительные работы по выравниванию пространства между ступенью и площадкой. из расчета 0,90 м. с целью безопасности при спуске с лестницы. |
| 3.10 | Лестничный марш, ведущий к пожарному выходу с цокольного этажа (№3) | СНиП 59.13330 2020 П 6.2                                           |  |  <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные и противоскользящие полосы</p>                                                                                                                        | О,С,Г,У | На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные и противоскользящие полосы.                                                            |

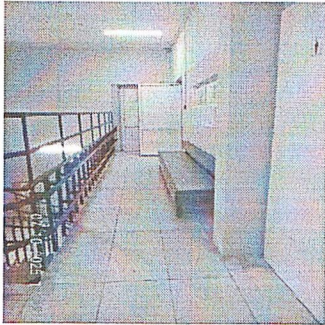


|      |                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.11 | Путь следования к пожарному выходу с цокольного этажа. (№3) | <p>СНиП 59.13330.2020.</p> <p>П 6.2</p> <p>Приказ МЧС РФ от 19.03.2020 № 194</p>              |  <p>Дверной проем -0,82 м не соответствует требованию.</p> <p>Полотно двери на пути эвакуации не имеет контрастного цвета, который с учетом характера поверхности, освещенности не соответствует применению.</p> | О,С,Г,У | <p>Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений следует принимать не менее 1,2 м:</p> <p>По техническим причинам реконструкция выхода не возможна.</p> <p>Обозначить дверной блок контрастным цветом относительно дверного полотна.</p> <p>Полотно двери на путях эвакуации должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены.</p> |
| 3.12 | Пожарный выход с цокольного этажа (№3)                      | <p>СНиП 59.13330.2020.</p> <p>П 6.2</p> <p>П.8.5</p> <p>Приказ МЧС РФ от 19.03.2020 № 194</p> |  <p>Ширина эвакуационного выхода (дверей) из помещения -0,80 м, что не соответствует требованию.</p>                                                                                                           | О,С,Г,У | <p>Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений следует принимать не менее 1,2 м.</p> <p>По техническим причинам реконструкция выхода не возможна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                               |                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                               |                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | <p>Полотно двери на путях эвакуации должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены.</p> |
| 3.13 | <p>Пожарный выход с цокольного этажа (№3)</p> | <p>СНиП 59.13330 2020</p> |  |  <p>Полотно двери на путях эвакуации должен иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены.</p> <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные и противоскользящие полосы.</p> | О,С,Г,У | <p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.</p>                   |



|      |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.14 | Кабинет АХЧ<br>(административно – хозяйственная часть) | СНиП 59.1333 0.2020<br><br>П 6.5                                                    |  <p>Отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения.</p> <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.</p> | О,С,Г,У | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки.</p> <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.</p> <p>Контрастный цвет двери по отношению к цвету стены должен составлять не менее 70%.</p> |
| 3.15 | Лестничный марш ,ведущий на 2-й этаж                   | СНиП 59.1330 2020.<br>П 5.1<br>П 6.2<br>П.8.5<br>Приказ МЧС РФ от 19.03. 2020 № 194 |  <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные и противоскользящие полосы.</p>                                                                                             | О,С,Г,У | <p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.</p>                                                                                                                                                                              |
| 3.16 | Лестничный марш ,ведущий на 2-й этаж                   | СНиП 59.1330 .2020                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | О,С,Г,У | <p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                      |                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                      |                                                               |  | На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные и противоскользящие полосы.                                                                                                                                                                                                                                             |         | полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.                                                                                                           |
| 3.17 | Лестничный марш, ведущий на 2-й этаж | СНиП 59.1330 2020.<br><br>П5.1<br>П 6.2<br>П.8.5              |  |  <p>Ширина лестничной площадки-<br/>Высота лестничных перил установлены в 2-х уровнях ,а именно 0,70 м и 0,90 м, что соответствуют требованию МГН.<br/>На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные и противоскользящие полосы.</p> | О,С,Г,У | На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. |
| 3.18 | Коридор 2-го этажа                   | СНиП 59.1330 .2020<br><br>П 6.2<br>П 6.5<br><br>ГОСТ Р 52875. |  |  <p>На пути движения установлена скамейка, которая является препятствие для МГН.</p>                                                                                                                                                                         | О,С,Г,У | На путях движения перед проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875.             |



### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане |                                                                                |
| Вход (входы) в здание                       | ДЧ-И (Г,У)                                                     |            | Текущие ремонты, индивидуальное решение с ТСР                                  |

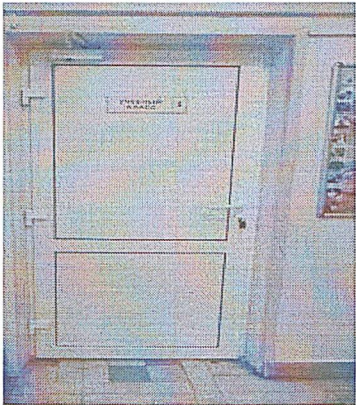
\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** все выявленные нарушения и замечания могут быть устранены в ходе текущего ремонта, индивидуального решения с ТСР:

- Установить на проступи ступеней площадки контрастную полосу, как правило, желтого цвета.
- Для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей
- Провести частичную реконструкцию стойки согласно требованию МГН.
- Разработать и установить мнемосхему.
- Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. о функционале помещения.
- Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.
- Нанести на половом покрытии напольные тактильные направляющие.
- Провести строительные работы по выравниванию пространства между ступенью и площадкой.

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | есть/нет                   | № на плане | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                            | Значимо для инвалида (категории) | Работы по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0   | Учебный класс №5                                   | СНиП 59.1330.2020<br>П 6.5 |            |  <p>Отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения.</p> <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.</p> | К,О,С, Г                         | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки.</p> <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.</p> |

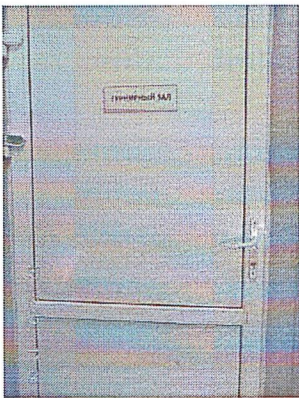


|       |                  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1   | Учебный класс №5 | СНиП 59.1330.2020<br>П 8.2 |  |  <p>Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации.</p> | К,О,С,Г | В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. |
| 4.1.1 | Учебный класс №5 | СНиП 59.1330.2020<br>П 8.2 |  |                                                                                                                                                   | К,О,С,Г | В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. |



|     |                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 | Учебный класс №9 | СНиП 59.1330 .2020<br><br>П 6.5 |  <p>Дверной проем-0,82 м в пределах нормы.</p> <p>Отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения.</p> <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.</p> | О,С,Г | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки.</p> <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом</p> |
| 4.3 | Учебный класс №9 | СНиП 59.1330 .2020<br><br>П 8.2 |  <p>Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации.</p>                                                                                                   | О,С,Г | <p>В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.</p>                                   |



|     |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 | Турнирный зал | СНиП<br>59.1333<br>0.2020<br><br>П 6.5     |  <p>Отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения.</p> <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.</p> | О,С,Г | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки.</p> <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом</p> |
| 4.5 | Турнирный зал | СНиП<br>59.<br>13330.<br>2020<br><br>П 8.2 |  <p>Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации.</p>                                                     | О,С,Г | <p>В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.</p>                                   |

|     |                                        |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 | Турнирный зал<br>Кабинет<br>Методистов | СНиП<br>59.1333<br>0.2020<br><br>П 8.2 |  |  <p>Отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения.</p> <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.</p> | О,С,Г | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки.</p> <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом</p> |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на лане  |                                                                                |
| Вход (входы) в здание                       | ДЧ-И                                                           |            | Текущие ремонты, индивидуальное решение с ТСП                                  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

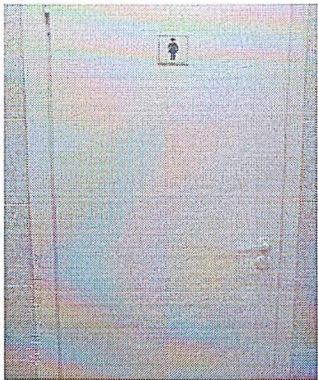
**Комментарий к заключению:** все выявленные нарушения и замечания могут быть устранены в ходе текущего ремонта, индивидуального решения с ТСП:

- Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. о функционале помещения

-Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.

-В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.

### 5. Санитарно-гигиенические помещения

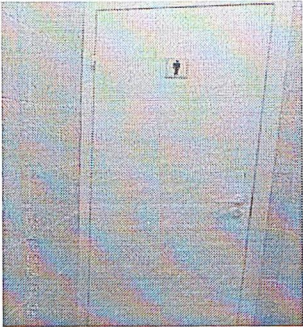
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента   | есть/нет                 | № на плане | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Значимо для инвалидов (категории) | Работы по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.0   | Санитарная зона на 1-ом этаже<br>Туалет для девочек. | СНиП 59.1330 2020. П 6.5 |            |  <p>Отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.</p> <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.</p> <p>Ширина дверного проёма -0,86 м, в пределах норм.</p> | О,С,Г,У                           | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.</p> <p>о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки.</p> <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.</p> <p>Ширина дверного проёма соответствует требованию МГН.</p> |
| 5.1   | Туалет для девочек.<br>1-я кабинка                   | СНиП 59.1330 2020. П 6.3 |            |                                                                                                                                                                                                                                    | О,С,Г,У                           | <p>При реконструкции габариты доступной кабины следует принимать с размерами м, не менее: 1,5 x 1,5 при сохранении свободной зоны сбоку от унитаза шириной не менее 0,75 м.</p>                                                                                                                                                                                      |

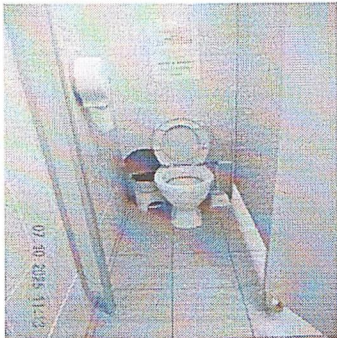


|     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       |                                       | <p>Параметры кабины<br/>ширина-0,94,<br/>длина-1,17м.,<br/>дверь кабинки – 0,75 м.,<br/>Что не соответствует<br/>параметрам санузла для<br/>МНГ.</p> <p>Параметры унитаза:<br/>-высота напольного унитаза-<br/>0,40 м<br/>- опора для спины унитаза:<br/>высотой – 0,45 м<br/>соответствуют нормам.</p> <p>Двери открываются<br/>наружу, что соответствует<br/>требованию.</p> <p>Отсутствует кнопка<br/>экстренного вызова<br/>персонала.</p> |         | <p>Параметры кабины<br/>не позволяют<br/>провести<br/>реконструкцию<br/>санузла для МНГ.</p> <p>Установить кнопку<br/>экстренного вызова<br/>персонала.</p>                                                                                                                                                                   |
| 5.2 | Туалет для<br>девочек.<br>2-я кабинка | СНиП<br>59.1330<br>2020.<br><br>П 6.3 |  <p>Параметры кабины :<br/>ширина-0,94,<br/>длина -1,17м.,<br/>дверь кабинки – 0,75 м,<br/>что<br/>не позволяет провести<br/>реконструкцию для МНГ.</p>                                                                                                                                                                                                     | О,С,Г,У | <p>При реконструкции<br/>габариты доступной<br/>кабины следует<br/>принимать с<br/>размерами м, не<br/>менее: 1,5 х 1,5м. и<br/>сохранении<br/>свободной зоны<br/>сбоку от унитаза<br/>шириной не менее<br/>0,75 м. для МНГ.</p> <p>Параметры кабины<br/>не позволяют<br/>провести<br/>реконструкцию<br/>санузла для МНГ.</p> |

|     |          |                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                         |  | <p>Параметры унитаза:<br/> -высота напольного унитаза-<br/> 0,40 м<br/> - опора для спины унитаза:<br/> высотой – 0,45 м<br/> соответствуют нормам</p> <p>Двери открываются<br/> наружу, что соответствует<br/> требованию.</p> <p>Отсутствует кнопка<br/> экстренного вызова<br/> персонала.</p>                             |         | <p>Установить кнопку<br/> экстренного вызова<br/> персонала.</p>                                                                                                                                                                           |
| 5.3 | Раковины | <p>СНиП<br/> 59.1330<br/> 2020.<br/> П 6.3<br/> Приказ<br/> Минис<br/> терста<br/> просве<br/> щения<br/> РФ<br/> №838<br/> от<br/> 28.11<br/> 2024</p> |  |  <p>Раковина « тюльпан» не<br/> соответствует требованию<br/> МГН.</p> <p>Отсутствуют<br/> опорные поручни<br/> установлены с учетом<br/> ширины и высоты и глубины<br/> проема для ног.</p> <p>Отсутствует зеркало над<br/> раковиной.</p> | О,С,Г,У | <p>Установить<br/> нормативную раковину<br/> для МНГ.</p> <p>Опорные поручни<br/> установлены с учетом<br/> ширины и высоты и<br/> глубины проема для<br/> ног.</p> <p>Установить травмо-<br/> безопасное зеркало над<br/> раковиной .</p> |

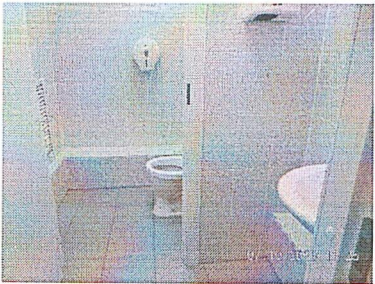


|     |                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4 | Санитарная зона на 1-ом этаже<br>Туалет для мальчиков. | СНиП 59.1330 2020.<br>П 6.5 |  <p>Отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения.</p> <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.<br/>Ширина дверного проёма -0,86 м, в пределах нормы.</p>           | О,С,Г,У | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки.</p> <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.</p>             |
| 5.5 | Кабинка туалета для мальчиков                          | СНиП 59.1330 2020.<br>П 6.3 |  <p>Дверь кабинки 0,60 м, что не соответствует требованию МГН.<br/>Параметры кабины ширина-0,94, длина -1,17м., что не позволяет провести реконструкцию для МГН.</p> <p>Габариты санузла не соответствуют требованию МГН.<br/>Отсутствует устройство вызова помощи.</p> | О,С,Г,У | <p>При реконструкции габариты доступной кабины следует принимать с размерами м, не менее: 1,5 х 1,5м. и сохранении свободной зоны сбоку от унитаза шириной не менее 0,75 м. для МГН.</p> <p>Параметры кабины не позволяют провести реконструкцию санузла для МНГ.</p> <p>Установить устройство вызова помощи.</p> |

|     |                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.6 | Туалет для мальчиков.         | СНиП 59.1330 2020. П 6.3 |  <p>Параметры кабины ширина-0,94, длина -1,17м., дверь-0,60 м, что не соответствуют требованию МГН.</p> <p>Габариты санузла не соответствуют требованию МГН.</p> <p>Отсутствует устройство вызова помощи.</p> <p>Двери открываются наружу, что соответствует требованию.</p> | О,С,Г,У | <p>При реконструкции габариты доступной кабины следует принимать с размерами м, не менее: 1,5 х 1,5м. и сохранении свободной зоны сбоку от унитаза шириной не менее 0,75 м. для МГН.</p> <p>Параметры кабины не позволяют провести реконструкцию санузла для МНГ.</p> |
| 5.7 | Санитарная зона на 2-ом этаже | СНиП 59.1330 2020. П 6.5 |  <p>Отсутствует информационная табличка об объектах с дублирующей</p>                                                                                                                                                                                                      | О,С,Г,У | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки.</p>                                                     |



|     |                                    |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    |                          |  | <p>информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещений.</p> <p>Дверные блоки не обозначены контрастно и сливаются с дверным полотном.</p>                                                                                                                                              |         | <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.8 | Туалет для мальчиков на 2-ом этаже | СНиП 59.1330 2020. П 6.5 |  |  <p>Отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения.</p> <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.</p> | О,С,Г,У | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки.</p> <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.</p> |
| 5.9 | Туалет для мальчиков 2-ом этаже    | СНиП 59.1330 2020. П 6.3 |  |  <p>Параметры кабины :<br/>ширина-0,94,<br/>длина -1,17м.,<br/>дверь-0,60 м, что не соответствуют требованию МГН.</p> <p>Отсутствует устройство вызова помощи.</p>                                      | О,С,Г,У | <p>При реконструкции габариты доступной кабины следует принимать с размерами м, не менее: 1,5 х 1,5м. и сохранении свободной зоны сбоку от унитаза шириной не менее 0,75 м. для МГН.</p> <p>Параметры кабины не позволяет провести реконструкцию для МГН.</p>                                         |

|      |                                  |                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                  |                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Установить кнопку экстренного вызова персонала.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.10 | Туалет для девочек на 2-ом этаже | СНиП 59.1330 2020. П 6.5                                                                       |  |  <p>Отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения.</p> <p>Дверной блок не обозначен контрастно и сливается с дверным полотном.</p> | О,С,Г,У | <p>Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.<br/>о функционале помещения и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м размещается рядом с дверью со стороны дверной ручки.</p> <p>Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом</p> |
| 5.11 | Туалет для девочек на 2-ом этаже | <p>СНиП 59.1330 2020. П 6.3</p> <p>Приказ Минис-терства просве-щения РФ №838 от 28.11 2024</p> |  |  <p>Планировка санитарной зоны не соответствуют требованию МГН.</p> <p>Отсутствует устройство экстренного вызова помощи.</p> <p>Отсутствует зеркало над раковиной.</p>                                  | О,С,Г,У | <p>Планировка туалета не позволяет провести реконструкцию для МГН.</p> <p>Установить кнопку экстренного вызова персонала.</p> <p>Установить травмо-безопасное зеркало над раковиной.</p>                                                                                                             |



### Заключение по зоне:

| Наименование структурно - функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                | № на плане |                                                                                |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)    | ДЧ-И                                                           |            | Текущие ремонты, индивидуальное решение с ТСП                                  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** все выявленные нарушения и замечания могут быть устранены в ходе текущего ремонта, индивидуального решения с ТСП:

-Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. о функционале помещения.

-Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.

- Установить кнопку экстренного вызова персонала.

-Установить нормативную раковину для МНГ.

-Установить опорную стойку вокруг раковины.

-Установить травмобезопасное зеркало над раковиной.

### 6. Системы информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента<br>Да/нет |  | Выявленные нарушения                                                                                                                                                                                                                                    | Значимо для инвалида (категорий) | Работы по адаптации объекта                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.0   | Визуальные средства                                | СНиП 59.13330.2012         |  | На дверях помещений отсутствуют информационные таблички.                                                                                                                                                                                                | К,О,Г,У                          | Установить на дверях помещений информационные таблички с указанием назначения помещения.                                                                                                                                                                                                 |
| 6.1   | Акустические средства                              | есть                       |  | Имеется голосовая система оповещения при ЧС.<br><br>Отсутствует индукционная петля.                                                                                                                                                                     | Г                                | Установить индукционную петлю.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.2   | Тактильные средства                                | нет                        |  | Отсутствие тактильных средств:<br>-перед входом в здание указание наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);<br><br>На дверях помещения отсутствует информационная табличка об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. | С                                | Перед входом в здание установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг.<br>Установить на дверях помещения информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. |



**Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | № на плане |                                                                                      |
| Территория,<br>прилегающая к<br>зданию (участок)      | ДЧ-И                                                                 |            | Текущие ремонты, индивидуальное<br>решение с ТСР                                     |

- Установить на дверях помещений информационные таблички с указанием назначения помещения.
- Установить индукционную петлю.
- Перед входом в здание установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг.

## ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности

В результате обследования установлено, что данный объект доступен для инвалидов и других МНГ условно. Все функциональные зоны здания полностью не доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Для обеспечения доступности всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

- Провести работы по обеспечению безопасности инвалидов при приближении их к зонам повышенной опасности и пешеходным переходам и т.д.
- Для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам, клумбам и другим препятствиям), следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей. Установить тактильные предупреждающие тактильные плитки перед препятствиями.
- Установить навигацию пути движения к спортивной школе.
- Установить предупредительную тактильную плитку перед началом перехода.
- Перед пересечением пешеходных путей с транспортными средствами предусмотреть тактильно-контрастные наземные указатели с изменением фактуры поверхности пешеходного пути.

### 2. Входа (входов) в здание

- Нанести тактильно-контрастные наземные указатели.
- Провести реконструкцию лестничных перил с правой и левой стороны.
- Установить на проступи входной площадки контрастную полосу, как правило, желтого цвета.
- Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. о функционале помещения.
- Нанести на прозрачное полотно яркую контрастную маркировку в форме круга с внутренней стороны.
- Установить нормативную кнопку вызова в соответствии СНИП 59.13330.2020 г.
- Установить нормативный пандус в соответствии СНИП.

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Установить на проступи ступеней площадки контрастную полосу, как правило, желтого цвета.

- Для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей



-Провести частичную реконструкцию стойки согласно требованию МГН.

-Разработать и установить мнемосхему.

- Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. о функционале помещения.

- Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.

- Нанести на половом покрытии напольные тактильные направляющие.

- Провести строительные работы по выравниванию пространства между ступенью и площадкой.

#### **4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

- Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. о функционале помещения

-Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.

- Установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля. о функционале помещения

-Обозначить дверные наличники и края дверного полотна контрастным цветом.

-В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.

#### **6. Системы информации на объекте**

- Установить на дверях помещений информационные таблички с указанием назначения помещения.

- Установить на путях эвакуации указатели пути движения внутри здания.

-Установить индукционную петлю.

-Разместить информационные тактильные таблички с использованием рельефных знаков.


и символов с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов)

- Перед входом в здание установить информационную табличку об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля.

Эксперт системы добровольной  
сертификации «Мир доступный для всех»  
в области создания и обеспечения без  
барьерной среды для людей с инвалидностью  
и МГН

№ ЭТ-02-1700095 от 30 .10.2020 г.

Председатель КРООИО «Петросино»

 О.В. Осипова  
« 31 » 10 2025 г.

Директор  
Муниципального бюджетного  
учреждение дополнительного  
образования Петрозаводского  
городского округа

«Спортивная школа № 2»

(МУ ДО «СШ № 2»)

\_\_\_\_\_. Ф.А. Мальцев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371008

Владелец Мальцев Феликс Александрович

Действителен с 19.01.2026 по 19.01.2027